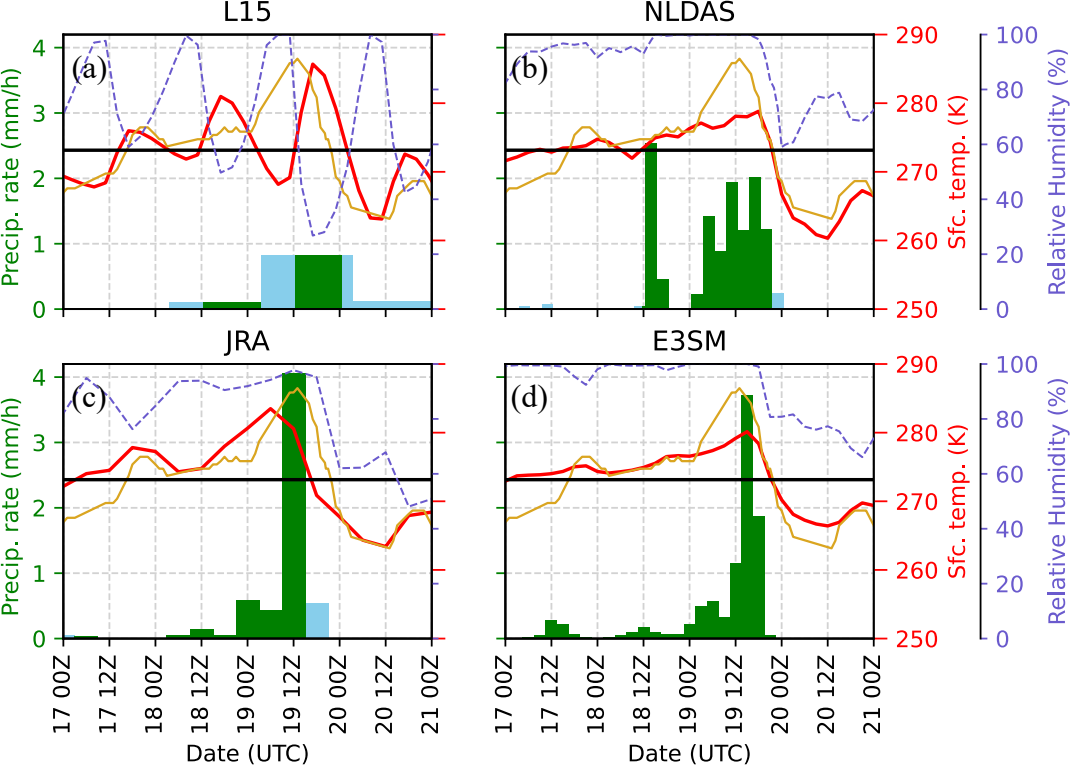
L15
NLDAS
JRA
E3SM
(a)
(b)
(c)
(d)
Precip. rate (mm/h)
Sfc. temp. (K)
Relative Humidity (%)
0
1
2
3
4
250
260
270
280
290
0
20
40
60
80
100
17 00Z
17 12Z
18 00Z
18 12Z
19 00Z
19 12Z
20 00Z
20 12Z
21 00Z
Date (UTC)